



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в городах

Ноябрьск, Муравленко

629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1 тел: 8 (3496) 42-55-01

E-mail: 5@89.rosпотребнадzor.ru

ИНН/КПП 8901016427/890101001 ОГРН 1058900002908 ОКПО 76825938

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 87 ПВ \_\_\_\_\_ г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1 « 13 » \_\_\_\_\_ июня 20 23 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Кожухарем Артемом Сергеевичем ведущим специалистом-экспертом  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в гг. Ноябрьск,  
Муравленко

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Крепыш"  
муниципального образования город Ноябрьск, ИНН 8905026465, ОГРН  
1028900710849, адрес: 629800, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 65 а  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи» на территории детского сада в игровой зоне имеются 4 индивидуальные  
игровые площадки, не оборудованные теньевыми навесами.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого  
были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)  
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об  
особенностях организации и осуществлении государственного контроля  
(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных  
нарушений предписываю:

1. Оборудовать индивидуальные игровые площадки теньевыми навесами в  
соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  
детей и молодежи».

Установленный срок: 01.06.2024г.



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск, ИНН 8905026465, ОГРН 1028900710849, адрес: 629800, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 65 а**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в гг. Ноябрьск, Муравленко по адресу: 629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1, тел./факс 8 (3496) 42-55-01 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 01.06.2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-  
эксперт территориального  
отдела в гг. Ноябрьск,  
Муравленко

(должность лица, составившего  
предписание)

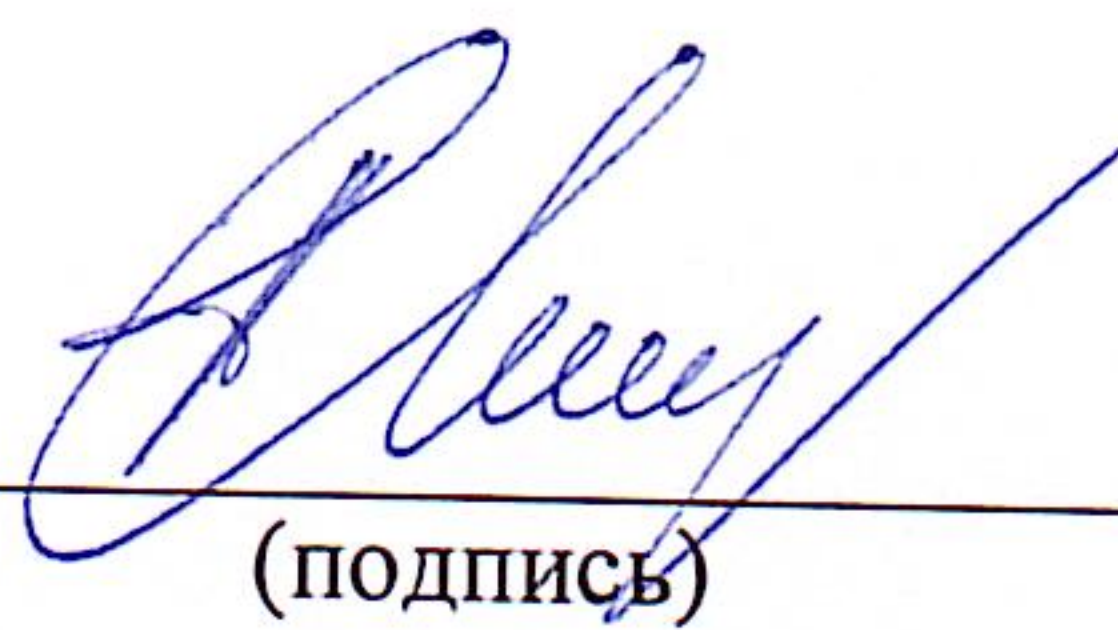

(подпись)

А.С. Кожухарь

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » июня 2023 г.



(подпись)

А.С. Кожухарь

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---